Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet de plástico 1200 x 800 x 150 superficie abierta 9 pies light – QP1208LB9FR

LIGHT | Superficie abierta | 9 pies | Encajable

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



2.500 kg	1.000 kg	—
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	No apto para estantería

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP1208LB9FR
Largo	1200 mm
Ancho	800 mm
Alto	150 mm
Peso	5,1 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	9 pies
Clase de carga	Light
Encajable	Sí
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP/LDPE)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible
Pedido por pilas	45 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 800 x 2360 mm)

1200 x 800 mm · EUROPALET


Palet de plástico 1200 x 800 x 150 superficie abierta 9 pies light – QP1208LB9FR

VERSIONES SIMILARES

REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
QP1208LB9FR Esta ficha	1200 x 800 x 150	5,1 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB9FR	1200 x 800 x 150	5,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
1.QP1208LB9FR	1200 x 800 x 150	5,1 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB9FR	1200 x 800 x 149	5,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

PLANO TÉCNICO

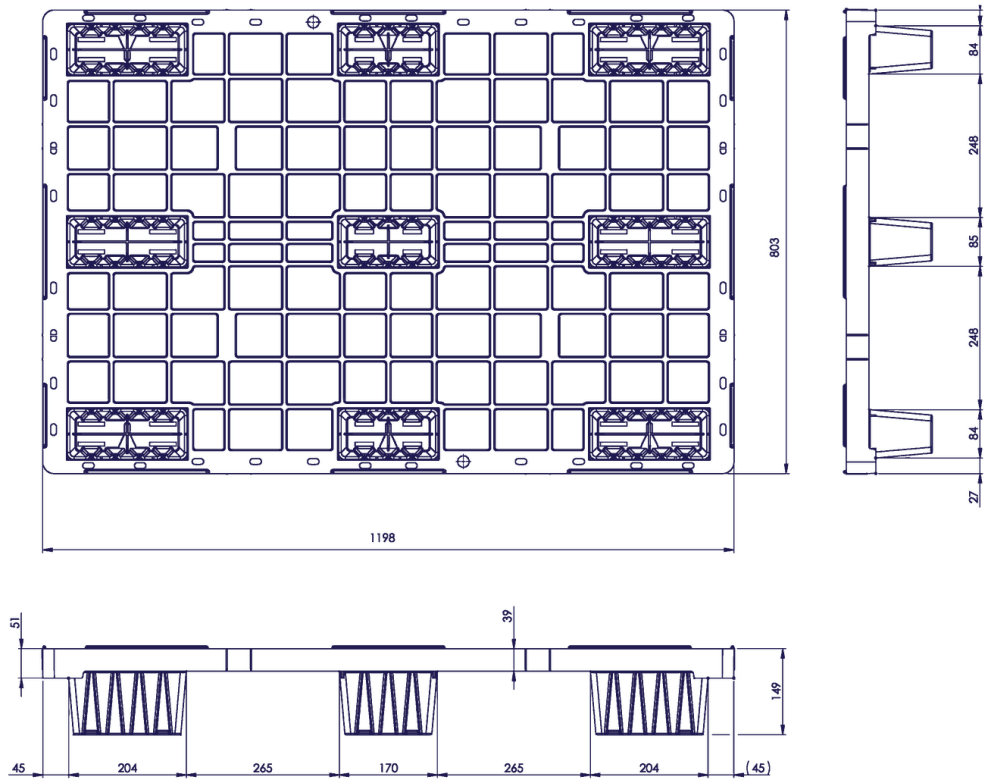

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.