Q-PALL PLASTIC PALLETS


Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET


Palet higiénico 1200 x 800 x 160 superficie cerrada 3 patines heavy, estantería 1.000 kg – gris

HEAVY | Superficie cerrada | 3 patines

PARTE SUPERIOR

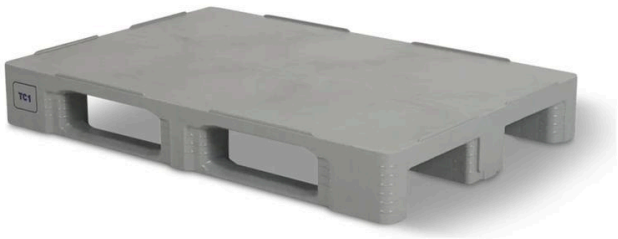

PARTE INFERIOR

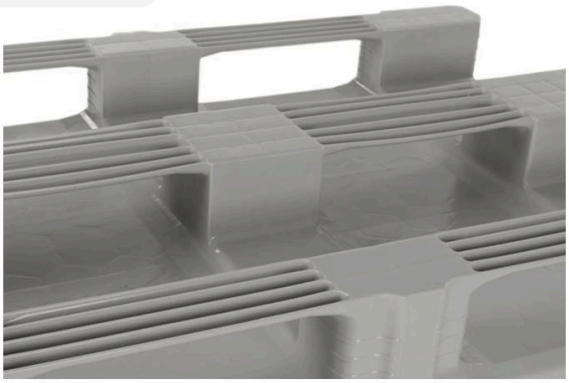

7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	sobre dos largueros

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QPH1208HP3RR-CDG
Largo	1200 mm
Ancho	800 mm
Alto	160 mm
Peso	18 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie cerrada
Base	3 patines
Clase de carga	Heavy
Encajable	No
Material	Plástico virgen
Color	Gris
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Pedido por pilas	15 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 800 x 2385 mm)

VERSIONES SIMILARES


REFERENCIA	COLOR	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
QPH1208HP3RR-CDG Esta ficha	Gris	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HP3RR-CDB	Azul	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HR3RR-ECO	Negro	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet higiénico 1200 x 800 x 160 superficie cerrada 3 patines heavy, estantería 1.000 kg – gris

PLANO TÉCNICO

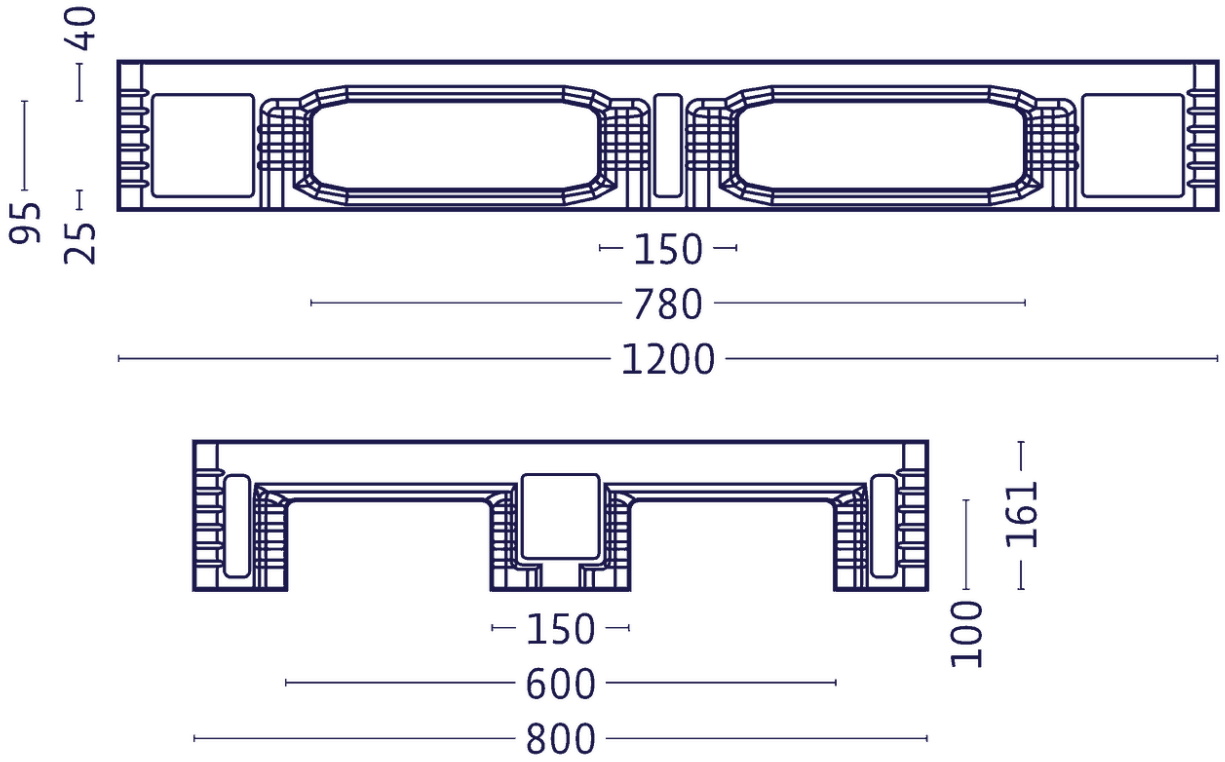

Vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.