1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 150 plateau fermé 3 semelles light

LIGHT | Plateau fermé | 3 semelles | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



2.500 kg	1.000 kg	–
Charge statique	Charge dynamique	Charge en rayonnage
sur un sol plat	au chariot élévateur ou au transpalette	Non adaptée au rayonnage

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP1208LB3RR-CD
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	150 mm
Poids	7,3 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau fermé
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Light
Emboîtable	Oui
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP/LDPE)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Livraison	Emboîtées, semelles à part
Commande par pile	45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 800 x 2360 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

VERSIONS SIMILAIRES


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
QP1208LB3RR-CD Cette fiche	1200 x 800 x 150	7,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB3RR-CD	1200 x 800 x 158	8,4 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB3RR-CD	1200 x 800 x 160	7,9 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 150 plateau fermé 3 semelles light

DESSIN TECHNIQUE

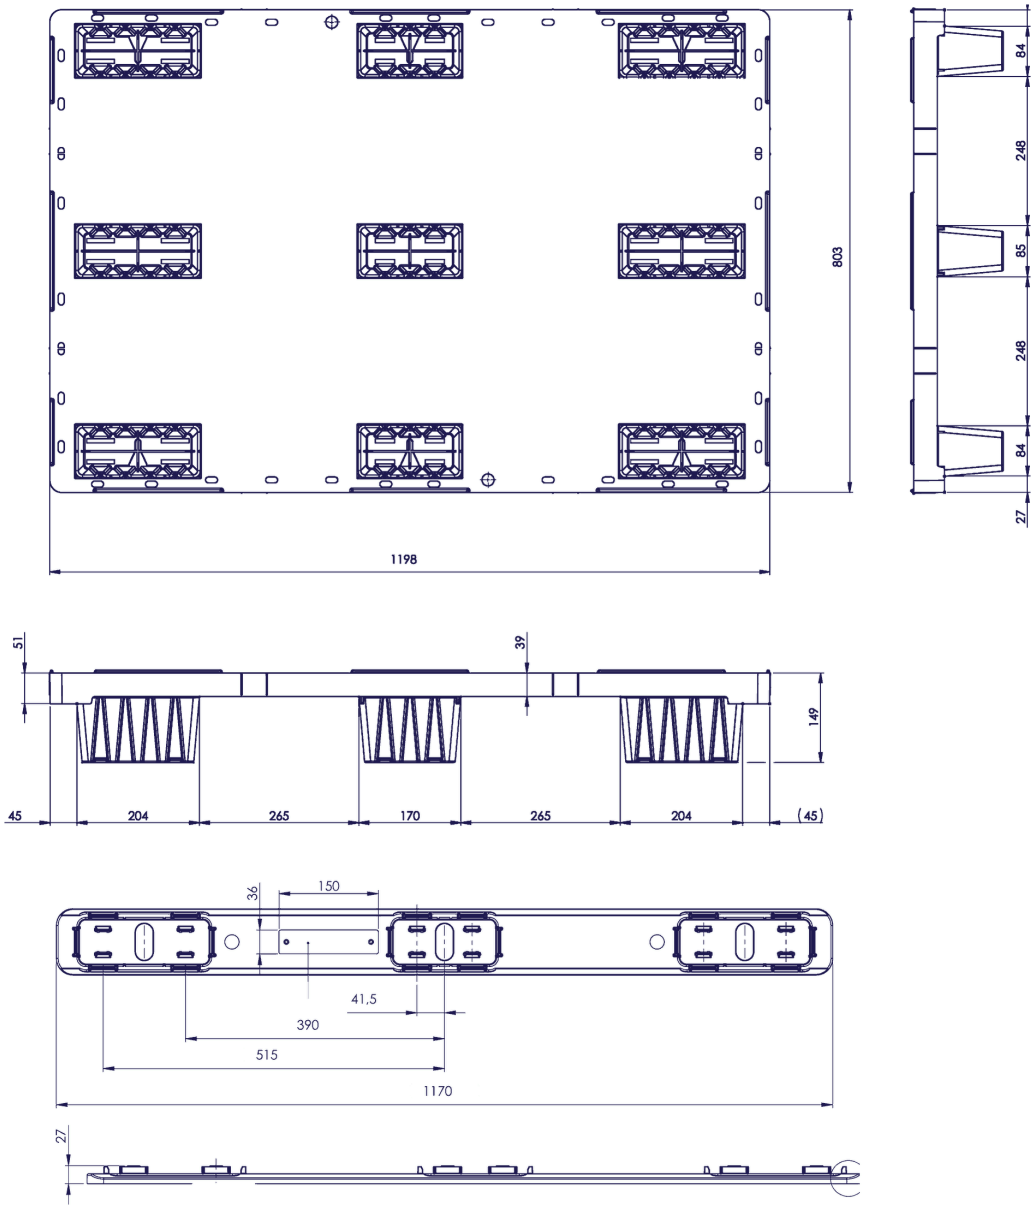

Vue de dessus et vues de côté de la palette ; en dessous, la semelle clipsable (3 par palette). Cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.