Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano chiuso 9 piedi light – 1.QP1210LB9FR-CD

LIGHT | Piano chiuso | 9 piedi | Incastrabile

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



2.500 kg	1.000 kg	–
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	Non per scaffalature

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	1.QP1210LB9FR-CD
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza	150 mm
Peso	8,9 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano chiuso
Base	9 piedi
Classe di portata	Light
Incastrabile	Sì
Materiale	Plastica riciclata quasi al 100% (HDPE/PP/LDPE)
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile
Ordine a pile	45 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1200 x 1000 x 2360 mm)

VERSIONI SIMILI

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
1.QP1210LB9FR-CD Questa scheda	1200 x 1000 x 150	8,9 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1210LB9FR-CD	1200 x 1000 x 150	8,9 kg	2.500 kg	1.000 kg	–


Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo da uno stabilimento in cui il vostro pallet è disponibile, il più vicino possibile a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano chiuso 9 piedi light – 1.QP1210LB9FR-CD

DISEGNO TECNICO

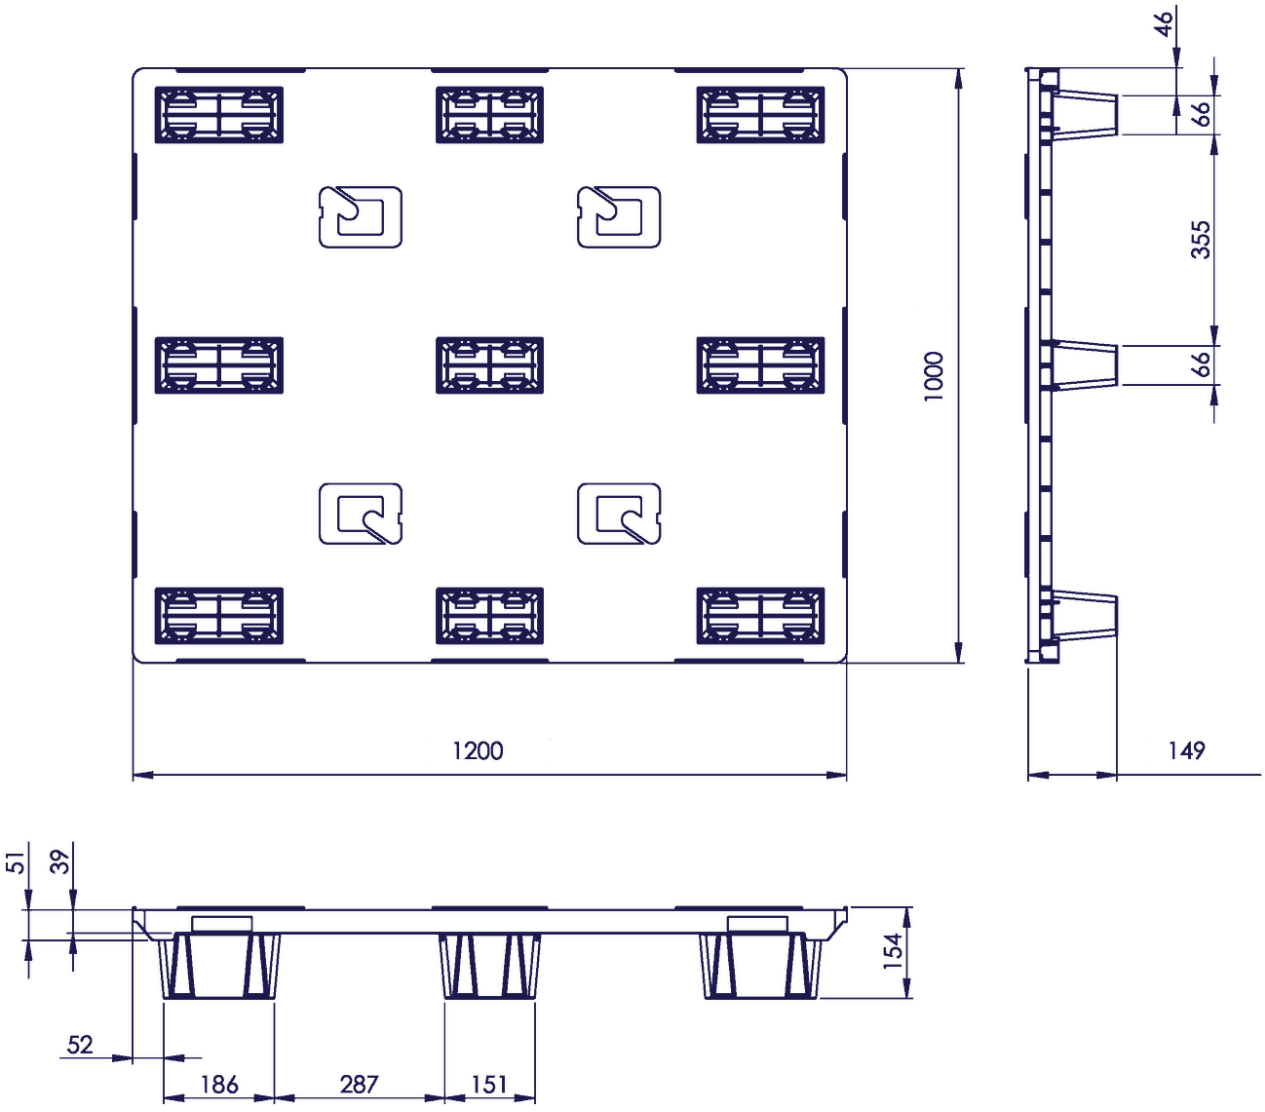

Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.