Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica 1200 x 1000 x 158 piano chiuso 3 slitte light

LIGHT | Piano chiuso | 3 slitte | Incastrabile

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



2.500 kg	1.000 kg	–
Portata statica	Portata dinamica	Portata su scaffale
su pavimento piano	con carrello elevatore o transpallet	Non per scaffalature

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	2.QP1210LB3RR-CD
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza	158 mm
Peso	10,6 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano chiuso
Base	3 slitte
Classe di portata	Light
Incastrabile	Sì
Materiale	Plastica riciclata quasi al 100% (HDPE/PP/LDPE)
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)

CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Consegna	Incastrati, slitte a parte
Ordine a pile	45 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1200 x 1000 x 2360 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

VERSIONI SIMILI


CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (MM)	PESO	STATICA	DINAMICA	SU SCAFFALE
2.QP1210LB3RR-CD Questa scheda	1200 x 1000 x 158	10,6 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
N.QP1210LB3RR-CD	1200 x 1000 x 150	8,5 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo da uno stabilimento in cui il vostro pallet è disponibile, il più vicino possibile a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica 1200 x 1000 x 158 piano chiuso 3 slitte light

DISEGNO TECNICO

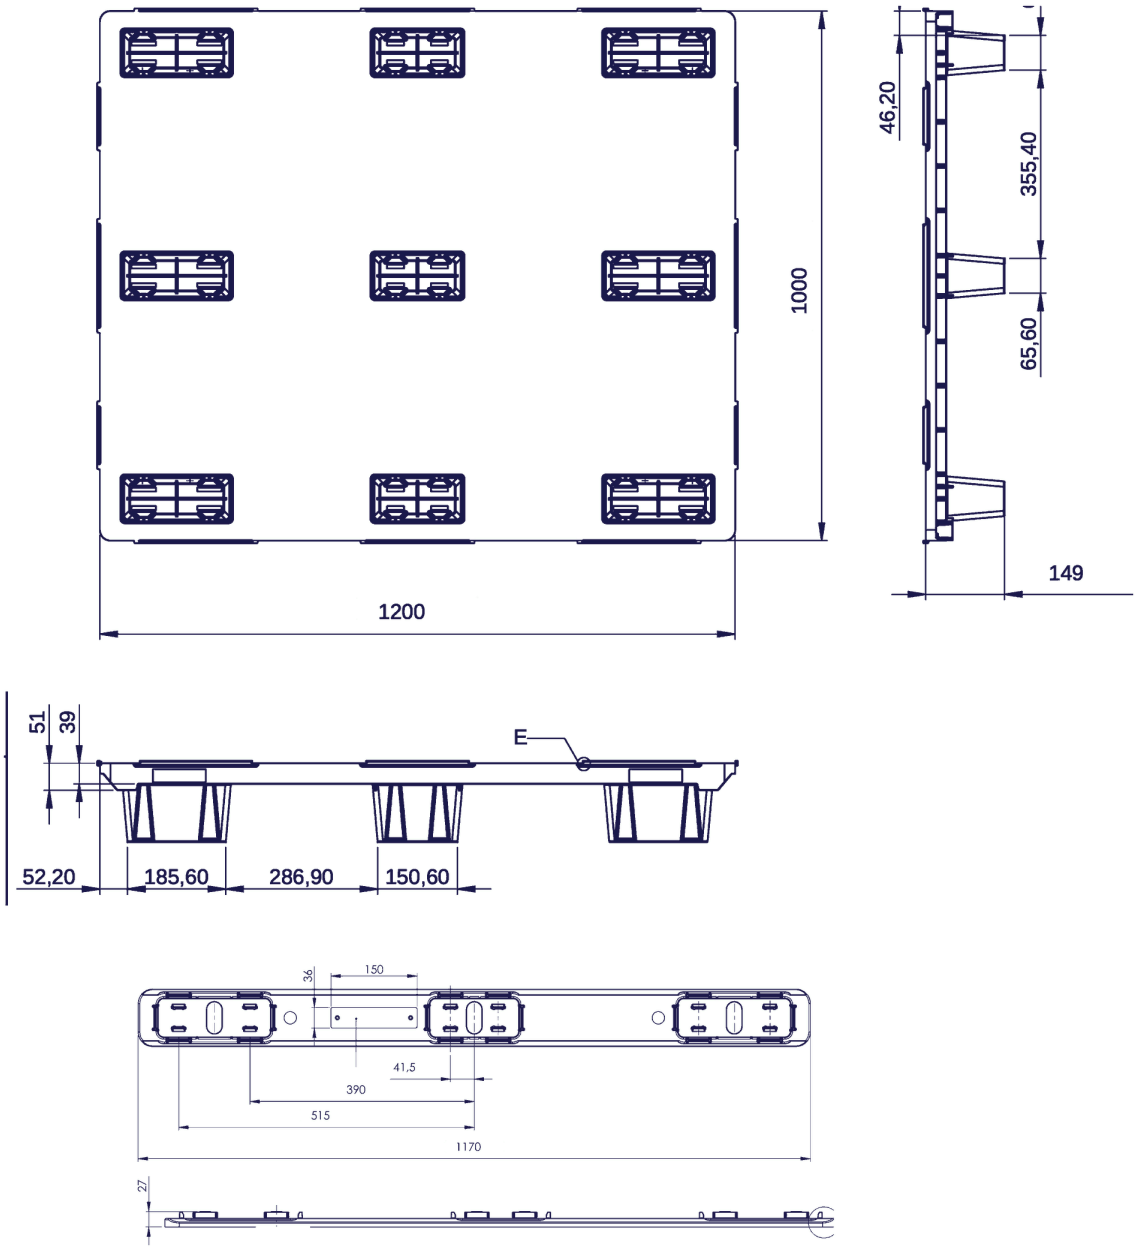

Vista dall'alto e viste laterali del pallet; sotto, la slitta a incastro (3 per pallet). Misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.